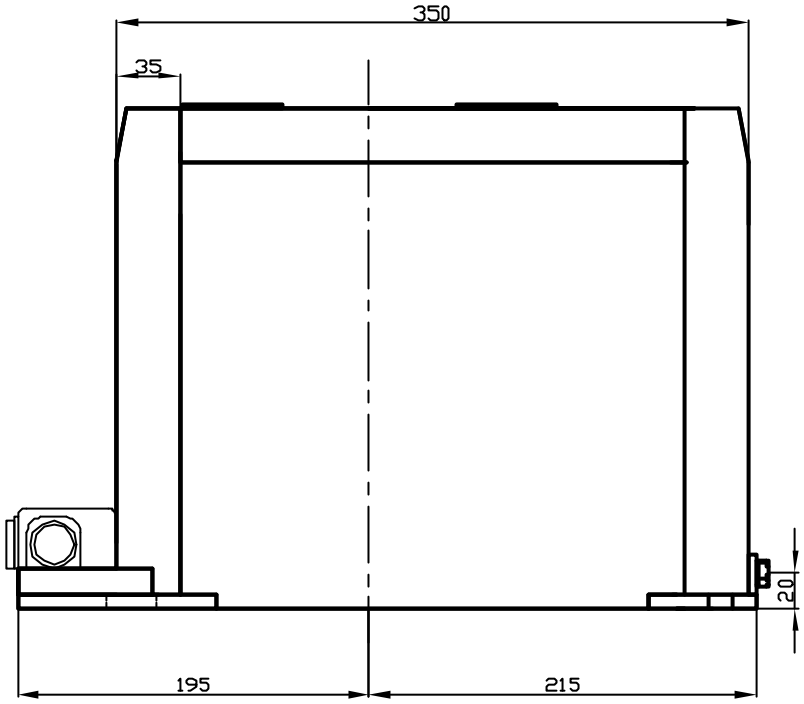

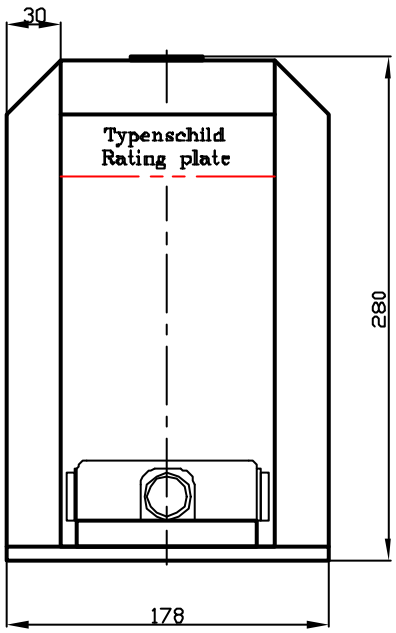

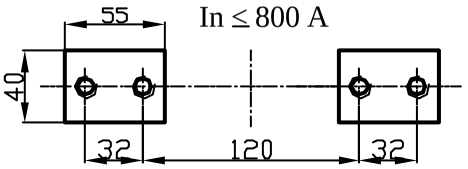

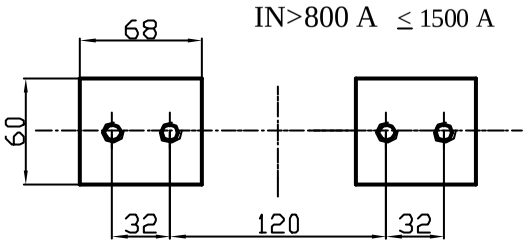

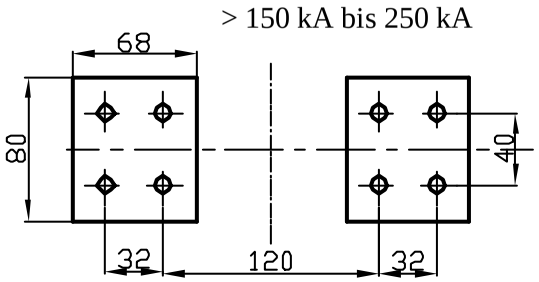

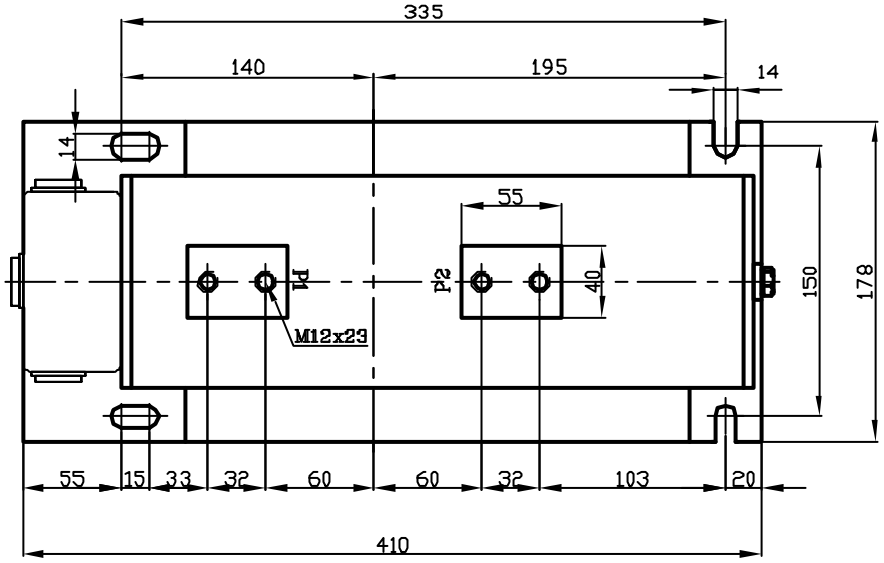

primäre Umschaltung
primary switchable
(max. 2 x 300 A)

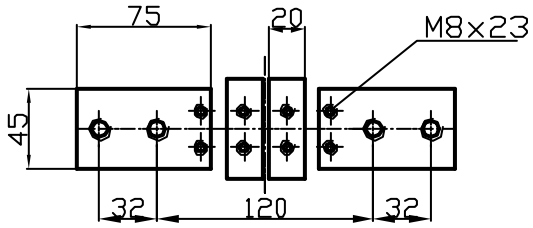

A	Erstellung	23.05.11	St		Datum	Name	Maßstab	(Gewicht)
B	Text primär neu	13.09.13	St	Bearb.	23.05.10	Steinebach	IGW 24 E2	
				Gepr.			Gießharz-Stützerstromwandler	
				Norm			supporting-type current transformer	
				KWK Messwandler GmbH & Co. KG			AA05 2 010 B	Blatt / Blätter
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung			Ersatz für: 311 31 B	Ersatz durch:

Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma KWK Messwandler GmbH&Co.KG. Alle Rechte vorbehalten. Schutzvermerk nach DIN34 beachten.