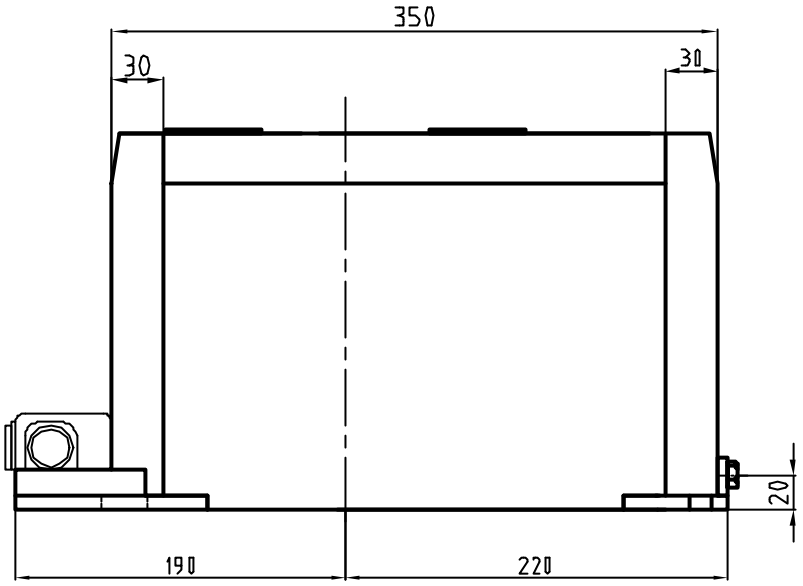

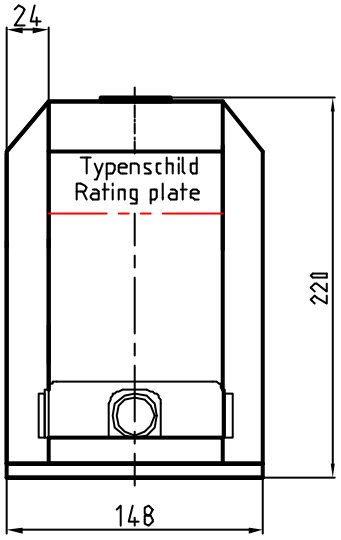

In ≤ 800 A

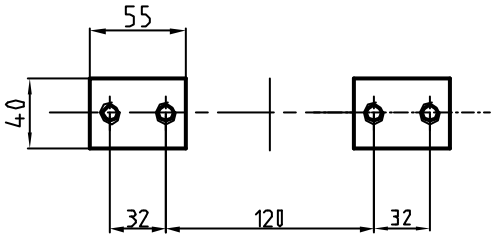

IN>800 A ≤ 1500 A

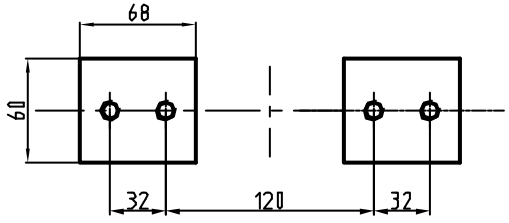

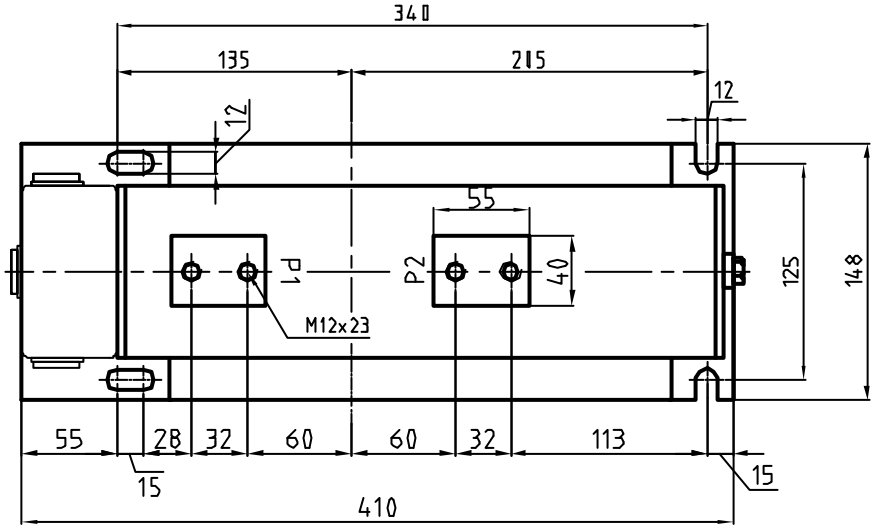

primäre Umschaltung
primary switchable
(max. 2 x 300 A)

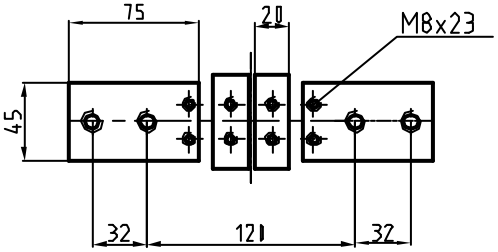

A	Erstellung	12.12.01	St		Datum	Name	Maßstab	Gewicht
B	Text primär. neu	03.09.03	St	Bearb.	12.12.01	Steinebach		
				Gepr.			IGW 12 E 1	
				Norm			Gießharz-Stützerstromwandler supporting-type current transformer	
				KWK Messwandler GmbH & Co. KG			AA05 2 031 B	Blatt
								Blätter
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung			Ersatz für: ZN 31028	Ersatz durch:

Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma KWK Messwandler GmbH&Co.KG. Alle Rechte vorbehalten. Schutzvermerk nach DIN34 beachten.